

# OBEC MEDZIBROD, Nám. Hrdinov SNP č.1, 976 96 Medzibrod

Číslo: OCUS2022/ 00052/VS  
Ev. č.: 2/2022

V Medzibrode dňa: 16.3.2022

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Obec Medzibrod zastúpená starostom obce ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 33 ods.1 a § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa určenia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky číslo: OU-BB-OVBP2-2019/006807-2-VI zo dňa 10.1.2019, ako stavebný úrad oprávnený konať a vydať potrebné rozhodnutie na stavbu „8097- Híadel'- Medzibrod – 22Kvprepoj 308 úsek 216 a 382 usek 154“, vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení stavby navrhovateľa Stredoslovenskej distribučnej, a.s., ul. Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Elektro-inžiniering, s.r.o., Rakytovská cesta 130, 974 05 Banská Bystrica zo dňa 11.2.2022 vydáva podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto

#### roz h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

Stavba: „8097- Híadel'- Medzibrod – 22Kvprepoj 308 úsek 216 a 382 usek 154“,  
líniová stavba, navrhovateľa Stredoslovenskej distribučnej, a.s., ul. Pri Rajčianke  
č. 2927/8, 010 47 Žilina

sa u m i e s t ň u j e

na pozemkoch parcela č. :

KNC768/1/KNE424/, KNC768/8, KNC768/7/KNE411/1/, KNC803/5/KNE411/1/,  
KNC804/4 /KNE411/1/, KNC628/4 /KNE411/1/, KNC628/4 /KNE830/7/, KNC628/4  
/KNE411/2/, KNC606 /KNE830/7/, KNC606 /KNE412/2/, KNC604 /KNE412/2/, KNC604,  
/KNE413/2/, KNC601, KNC600, KNC778/1/ KNE414/2/, KNC778/1 /KNE851/1/,  
KNC778/1 /KNE339/2/, KNC800/7 /KNE339/2/, KNC800/1 /KNE339/2/, KNC800/2,  
KNC798/1 /KNE345/2/, KNC798/1 /KNE857/2/, KNC798/1 /KNE861/, KNC798/1  
KNE857/2/, KNC798/1 /KNE861/, KNC798/1 /KNE862/, KNC798/1 /KNE857/2/,  
KNC798/1 /KNE858/2/, KNC798/1 /KNE859/2/, KNC798/1 /KNE858/2/, KNC808/2  
/KNE858/2/, KNC808/1,

v katastrálnom území: Híadel',

KNC1344/1, KNC1339/1 /KNE836/17/, KNC1339/1 /KNE836/11/, KNC1339/1 /KNE836/16/, KNC1339/1 /KNE843/8/, KNC1339/1 /KNE835/, KNC1339/1 /KNE843/8/, KNC1339/1 /KNE843/9/, KNC1339/1 /KNE843/2/, KNC1339/1 /KNE843/9/, KNC1339/1 /KNE843/8/, KNC1339/1 /KNE843/8/, KNC1339/1 /KNE846/1/, KNC1339/1 /KNE843/11/, KNC1339/1 /KNE843/9/, KNC1339/1 /KNE843/11/, KNC1337/1 /KNE843/15/, KNC1339/1 /KNE843/11/, KNC1339/1 /KNE675/52, KNC1337/1 /KNE675/36/, KNC1190 /KNE675/51/, KNC1190 /KNE676/301/, KNC1190 /KNE675/51/, KNC1190 /KNE676/101/, KNC1190 /KNE675/51/, KNC1337/1 /KNE675/36/, KNC1337/1 /KNE676/102/, KNC1337/1 /KNE675/36/, KNC1337/1 /KNE677/2/, KNC1336/1, /KNE677/2/, KNC1335/2 /KNE677/2/, KNC1335/2 /KNE673/15/, KNC1336/1 /KNE673/15/, KNC1336/1 /KNE681/2/, KNC1335/1 /KNE681/9/, KNC1335/1 /KNE678/7/, KNC1335/1 /KNE681/1/, KNC1335/1 /KNE682/3, KNC1335/1 /KNE681/1/, KNC1335/1 /KNE682/3/, KNC1151/1 /KNE682/1/, KNC1335/1 /KNE682/3/, KNC1335/1 /KNE648/7/, KNC1335/1 /KNE681/1/, KNC1335/1 /KNE681/1/, KNC1335/1 /KNE647/6/, KNC1335/1 /KNE646/6/, KNC1230 /KNE646/4/, KNC1230 /KNE645/4/, KNC1230, /KNE644/4/, KNC1232/1 /KNE644/4/, KNC1232/1 /KNE643/5/, KNC1232/1 /KNE642/4/, KNC1232/1 /KNE640/4/, KNC1232/1 /KNE641/4/, KNC1232/ /KNE639/4/, KNC1232/1 /KNE638/4/, KNC1232/1 /KNE637/4/, KNC1232/1 /KNE636/4/, KNC1232/1 /KNE634/4/, KNC1232/1 /KNE633/4/, KNC1232/5, KNC1232/1 /KNE632/4/, KNC1232/1 /KNE631/4/, KNC1232/1 /KNE630/5/, KNC1232/1 /KNE628/302/, KNC1232/1 /KNE627/5/, KNC1232/1 /KNE626/5/, KNC1232/1 /KNE625/302/, KNC1232/1, /KNE624/4/, KNC1232/4 /KNE624/4/, KNC1232/4 /KNE623/1/, KNC1232/4 /KNE622/1/, KNC1234 /KNE622/1/, KNC1234 /KNE619/1/, KNC1239 /KNE619/1/, KNC1239 /KNE618/1, KNC1239 /KNE617/1/, KNC1239, KNE616/1/, KNC1239 /KNE612/2/, KNC1239 /KNE611/1/, KNC1239 /KNE610/1/, KNC1234 /KNE610/1/, KNC1234 /KNE615/2/, KNC1241 /KNE610/2/, KNC1241, /KNE614/728/, KNC1241 /KNE549/2/, KNC1175/2, KNC1243/1 /KNE549/1/, KNC1243/1 /KNE550/, KNC1243/1 /KNE548/1/, KNC1243/1 /KNE548/1/, KNC1243/1 /KNE545//, katastrálne územie Medzibrod

tak, ak je to zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1: 7000, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

**Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

**1/ Charakteristika územia stavby a trasa vedenia**

Kilometer 0,00 začína na novom stožiaru v Hladli č-8-308 a končí kilometrom 3,846 na existujúcom stožiaru 8-382 v Medzibrode. Kábelová trasa začína v katastri obce Hladel' na novom podpernom bode č.8-308 VN prípojky pre stožiarovú trafostanicu 308/ts/hladel'\_obec.2. Trasa pokračuje v zelenom páse, prekríži je miestnu komunikáciu (výkopom) a potom vedie paralelne s oplotením zberného dvora odpadu. Ďalej prekríži je potok Vážna (výkopom). Za potokom Vážna je trasa vedená paralelne s potokom vo vzdialenosti 5m od brehovej čiary potom sa lomí k ceste 3. triedy č.2427. Túto cestu kábel prekríži je pretláčaním. Za cestou trasa kábla prechádza do svahu ihriska, vychádza za oplotením ihriska a pokračuje po vnútornej strane oplotenia ihriska. Na úrovni rohu ihriska (km 0,25) trasa vchádza medzi stromy a kríky, ktoré sú náletovými drevinami na TTP. Na lúke sa potom trasa zalomí (km 0,2525) a pokračuje paralelne s ihriskom. Ďalej trasa pokračuje po TTP paralelne s pozemkom na ktorom je chata, potom vchádza do riedkeho porastu na TTP a vychádza z tohoto riedkeho porastu na lúku (km 0,651). Ďalej obchádza budúce územie skanzenu Keľtského opida a po prekrížovaní poľnej cesty (km 0,715) sa trasa vedenia zalomí smerom k lesu a ide paralelne po ľavej strane poľnej cesty až po les. Po tomto bod bola trasa vedená po TTP. Ďalej je trasa vedená po lesných pozemkoch (LP) tesne za krajinou (nie v ceste) lesnej cesty po jej ľavej strane.

V tejto trase kábel prekríži jednu odbočku z lesnej cesty a na kopci na konci lesných pozemkov (LP)(*km 1,3*) trasa vychádza z lesa na lúky na TTP. Približne v polovici trasy kábla paralelnej s touto lesnou cestou trasa prechádza z katastrálneho územia Hiadeľ do katastrálneho územia Medzibrod (*km 1,05*). Po opustení lesa trasa kábla prekríži poľnú cestu (*km 1,32*), obíde územie s krikami a rigolom a pokračuje paralelne s poľnou cestou po jej ľavej strane po TTP. Trasa prekríži poľnú cestu (*km 1,615*) a je vedená pravou stranou poľnej cesty, prekríži rigol (*km 1,76*) a potom prekríži poľnú cestu na druhú stranu (*km 1,8*) a pokračuje po jej ľavej strane po TTP. Potom prekríži vyplavený rigol (*km 1,851*).

Na vrchole kopca sa trasa vedenia križovaním poľnej cesty (*km 2,12*) vracia na pravú stranu poľnej cesty a ide po lúkach(TTP). Vchádza do lesného porastu (*km 2,33*) a pokračuje pravým krajom nespevnenej cesty časť po TTP potom časť po LP. Ďalej prekríži cestu (*km 2,41*) a po jej ľavej strane ide časťou trasy po TTP, časťou po LP a križi rigol (*km 2,52*).

Potom vchádza trasa do intravilánu obce (*km 2,55*) a po lúke (TTP) smeruje až za oplotenie poľnohospodárskeho areálu (tu vychádza z intravilánu obce (*km 2,745*)). Potom trasa vedie paralelne s oplotením (LP), prekríži(výkopom) prístupovú asfaltovú cestu do areálu a pokračuje paralelne s komunikáciou až po miesto odbočenia trasy smerom k Borovskému potoku (TTP). Borovský potok bude trasa križovať výkopom (*km 2,83*) a potom bude pokračovať paralelne po pravej strane asfaltovej miestnej komunikácii a ľavej strane Borovského potoka.

V prvej časti súbehu s Borovským potokom (dĺžka cca 28m) bude kábel uložený minimálne 5m od brehovej čiary potoka. V ďalšej trase súbehu s potokom bude pre stiesnený priestor medzi potokom a cestou kábel uložený od brehovej čiary 3,3m v dĺžke cca 8,3m.

Trasu nebolo možné v tejto časti trasy viesť po druhej strane cesty z dôvodu existujúceho vodovodného potrubia a strmého svahu.

Potom trasa prekríži asfaltovú miestnu komunikáciu, existujúce vodovodné potrubie (*km 2,88*) a pokračuje paralelne po ľavej strane asfaltovej komunikácie a po ľavej strane vodovodu (medzi svahom a vodovodom). Potom trasa odbočí do svahu (*km 2,94*), a ide chodníkom paralelne s vodovodom, ktorý dvakrát prekríži. Tu na krátkom úseku cca 20m sa trasa nachádza v intraviláne obce (*km 2,95-km 2,97*).

## 2/ Účel a popis stavby

Pre zabezpečenie spoľahlivej dodávky pre odberateľov na vedení č.308 v obci Hiadeľ je potrebné vybudovať káblový prepoj medzi VN prípojkou z vedenia č.308 v obci Hiadeľ a vedením č.382 v obci Medzibrod. Na toto vedenie z Medzibrodu sa prepoja všetky trafostanice v obci Hiadeľ v prípade kalamitného výpadku elektrickej energie na vedení č.308. Spôsob prepojenia oboch vedení, vedenia č.308 v Hiadli a vedenia č.382 v Medzibrode bol zvolený uložením 22kV káblového vedenia v celej trase do zeme. Vedľa káblov bude uložená aj optochránička pre prepojenie ochrán a informačného systému medzi rozvodňami. Uloženie do zeme bolo zvolené preto, aby sa minimalizovala veľkosť ochranného pásma nového vedenia a minimalizoval sa vplyv na životné prostredie (výrubu).

### Členenie stavby:

**SO 01 Vzdušné 22kV vedenie**

**SO 02 Káblové 22kV vedenie**

**SO 03 Optochránička**

**SO 01 Vzdušné 22kV vedenie**

### Súčasný stav:

V súčasnosti sa v obci Hiadeľ nachádza vzdušná VN prípojka pre stožiarovú priehradovú



Prepojenie bude realizované 22kV káblovým vedením uloženým v zemi.  
V prípade poruchy na vedení napájajúcom Hiadeľ sa toto vedenie odpojí a pripojí sa pomocou odpínačov na p.b.č.8-308 a p.b.č.8-382 na vedenie č.382 pri Medzibrode.

**Vodiče:**

Nové káblové vedenie v zemi: 3xNA2XS(F)2Y 1x240/25RM, 12,7/22kV

**Spôsob uloženia káblov:**

Tam kde je trasa mimo cesty, spevnených plôch, rigolov a vodných tokov budú káble a optochránička uložené v zemi v pieskovom lôžku, prikryté bet. doskou a budú označené výstražnou červenou fóliou. Káble budú uložené do trojuholníka a zväzkované po 1,5m.

V celej trase VN káblov bude pripoložená optochránička HDPE40 (SO 03) vo vzdialenosti 30cm od krajného kábla alebo od kraja chráničky VN kábla.

Chráničky ukladané výkopom budú označené červenou výstražnou fóliou.

**SO 03 Optochránička**

**Montáž:**

optochránička HDPE 40  
od p.b.č.8-308 po p.b.č.8-382

trasa 3846m  
dĺžka  $3846 \times 1,07 = 4116$ m

**Navrhovaný stav:**

Pre zabezpečenie spoľahlivosti dodávky do obce Hiadeľ (poruchy na vedení č.308 pri kalamitách) je navrhnuté prepojiť túto časť vedenia s vedením č.382 v Medzibrode. Prepojenie bude realizované 22kV káblovým vedením uloženým v zemi. V celej trase uloženia káblového vedenia bude pripoložená optochránička HDPE40.

**Spôsob uloženia chráničky:**

Optochránička HDPE40 bude ukladaná do spoločnej ryhy s VN káblami vo vodorovnej vzdialenosti 30cm od krajného VN kábla alebo jeho chráničky.

**3/ Ochranné pásma v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike :**

Ochranné pásmo holých vodičov VN je 10m od krajného vodiča na obidve strany, v súvislých lesných priesekoch 7m od krajného vodiča na obidve strany.

Ochranné pásmo VN káblov uložených v zemi je 1m na obidve strany od krajného kábla, chráničky alebo optochráničky.

V prípade jedného 22kV vedenia v zemi a jednej optochráničky (vodorovná vzdialenosť 30cm od VN kábla) bude šírka pásu ochranného pásma 2,8m.

4/ Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Šuster , autorizovaný stavebný inžinier a.o. 0764\*A\*2-3 z 12/2018v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

5/ Projekt stavby musí spĺňať príslušné všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb, stanovené v § 47 stavebného zákona.

6/ Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala ustanovenia § 43d stavebného zákona.



(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s umiestnením a realizáciou stavby v navrhovanej trase podľa predložených podkladov (projekt pre ÚR a SP 12.2018)

s ú h l a s í bez pripomienok.

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a platí pre všetky stupne dokumentácie a všetky konania stavebného úradu podľa stavebného zákona.

V prípade, že dôjde k takej zmene stavby, ktorou by mohli byť ovplyvnené ustanovenia § 30 ods. 1 leteckého zákona, je nutné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie danej stavby.

Dovoľujeme si Vás informovať, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

**Obec Hiadeľ, 976 61 Hiadeľ č.68 záväzné stanovisko č. 146/2021 zo dňa 12.4.2021**

Obec Hiadeľ, zastúpená starostom obce Ondrejom Snopkom, týmto dáva nasledovné záväzné stanovisko obce Hiadeľ k vyššie uvedenej projektovej dokumentácii.

Obec Hiadeľ súhlasí s projektom prepoja 22 kV vedenia Hiadeľ-Medzibrod; „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV úsek 216 a 382 úsek 154“ za nasledovných podmienok:

- pred začatím prác je investor, alebo jeho poverený zástupca, či dodávateľská spoločnosť vrátane všetkých jej subdodávateľov telefonicky alebo písomne informovať obec Hiadeľ o začiatku prác. pri prejazdoch cez pozemky súkromných vlastníkov je investor, alebo jeho poverený zástupca, či dodávateľská spoločnosť informovať ich vlastníkov tak, aby nedochádzalo z ich strany k akýmkoľvek stretom s obcou Hiadeľ alebo jej zástupcami. Obec Hiadeľ v tejto veci poskytne maximálnu možnú súčinnosť.
- počas prác v zmysle projektovej dokumentácie v katastri obce Hiadeľ užívať len miestne komunikácie a lesné cesty na to určené, udržiavať poriadok, čistotu, ustanovenia zákona o odpadoch a prípadné veľké znečistenia miestnych komunikácií a lesných ciest od strojov a mechanizmov ihneď očistiť a po ukončení prác uviesť všetky pozemky vo vlastníctve a správe obce Hiadeľ do pôvodného stavu,
- na dočasné parkovanie mechanizmov, strojov, či uloženie zázemia (unimobunky, oplotku, apod.) užívať len miesta na to vyhradené po vzájomnej dohode so starostom obce Hiadeľ, resp. ním povereným zástupcom.
- akúkoľvek nejasnosť, poškodenie, stret záujmu, či inú záležitosť, ktorá môže ovplyvniť bezproblémové pokračovanie prác riešiť bezodkladne so starostom obce Hiadeľ, resp. ním povereným zástupcom.
- pri prácach pod futbalovým ihriskom bude trasa vedenia križovať miestny vodovod k plánovanej IBV (viď situačný náčrt). Pri prácach v tomto úseku je potrebné zvýšiť opatrnosť a požiadať obec o vytýčenie vedenia, nakoľko je toto potrubie vlastníctvom obce.

**Obec Medzibrod, Nám. hrdinov SNP č.1, 976 96 Medzibrod záväzné stanovisko značky OCUS 2021/00110 zo dňa 1.7.2021**

Dolu podpísaný starosta obce Medzibrod Ing. Pavol Svetlík Vám týmto oznamujem, že uznesením Č.3R-15/2021 obecné zastupiteľstvo obce Medzibrod schválilo dňa 18.6.2021

žiadosť firmy Elektro-inžiniering s.r.o. o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na stavbu „8097 - Hiadeľ - Medzibrod - 22 kV prepoj 308 usek 216 a 382 usek 154“

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Cesta k nemocnici 1, 975 50 Banská Bystrica zo 14.6.2021**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len RÚVZ) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a podľa § 6 ods. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) v konaní začatom na návrh účastníka konania Elektro-inžiniering, s.r.o., Rakytovská cesta 130, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 788 121 vydáva toto:

**Záväzné stanovisko:**

RÚVZ v rozsahu pôsobnosti podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. posúdil písomné podanie doručené dňa 24.05.2021, zaevidované pod číslom A/1797/2021, vo veci návrhu na začatie územného konania stavby „8097 - Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 usek 216 a 382 usek 154“ umiestnenej v línii medzi obcami Hiadeľ a Medzibrod.

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je vybudovanie káblového prepoja medzi VN prípojkou z vedenia č. 308 v obci Medzibrod. Na toto vedenie sa prepoja všetky trafostanice v obci Hiadeľ v prípade kalamiťného výpadku elektrickej energie na vedení č. 308. Spôsob prepojenia je uložením 22 kV káblového vedenia v celej trase do zeme.

RÚVZ podľa §.13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.

**Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica záväzné stanovisko Naše číslo: KPUBB-2021/15361-2/59107/FRA zo dňa 21.7.2021**

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona toto

**záväzné stanovisko:**

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov

chránených pamiatkovým zákonom

**súhlasí**

so zámerom investora spoločnosti Stredoslovenská distribučná a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina realizovať líniovú stavbu „8097 - Hiadeľ - Medzibrod - 22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154“ v okrese Banská Bystrica, na pozemkoch v k. ú. Hiadeľ a Medzibrod, ktoré nie sú situované v pamiatkovom území, v rozsahu:

- SO 01 -Vzdušné 22kV vedenie
- SO 02-Káblové 22kV vedenie
- SO 03 - Optochránička,

podľa predloženej projektovej dokumentácie, vypracovala spoločnosť Elektro-inžiniering, s. r. o., projektant Ing. Miroslav Šuster, dátum 12/2018  
s nasledovnou podmienkou:

1. Vykonať na území stavby archeologický výskum.

**OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICI,  
Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica č. ORHZ-BB2-2021 /000332-002 zo dňa  
10.6.2021**

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici posúdilo podľa § 28 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie - „097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154“, Banská Bystrica a s predloženou projektovou dokumentáciou stavby **súhlasí** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

**Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  
Nám. L. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko OU-BB-OfDPK-  
2021/015118-002 z 9.6.2021**

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy k doručenej žiadosti o stanovisko k územnému a stavebnému konaniu uvádza:

OÚ BB, odb. CD a PK bola predložená na vyjadrenie projektová dokumentácia stavby „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154“. Projektová dokumentácia bola spracovaná v 12/2018 spoločnosťou Elektro-inžiniering s.r.o., Rakytovská cesta 130, 97405 Banská Bystrica pre stavebníka: Stredoslovenská distribučná a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina.

Projekt stavby rieši nové prepojenie elektrického vedenia č. 308 v obci Hiadeľ a Č. 382 v obci Medzibrod. Prepoj obidvoch vedení bude zhotovený uložením 22 kV káblového vedenia do zeme. Vedľa káblov bude uložená aj optochránička pre prepojenie ochrán a informačného systému medzi rozvodňami. Nové prepojenie si vyžiada aj rekonštrukciu existujúceho vzdušného vedenia v oboch obciach v miestach napojenia nového káblového vedenia. Trasa navrhovaného káblového vedenia v OÚ BB. odb. CD a PK ako príslušný cestný správny orgán pre cestu III/2427 podmieňuje súhlas s vydaním územného a stavebného rozhodnutia pre stavbu „18097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154“ dodržaním nasledujúcich podmienok:

1. Stavebník (zhotoviteľ) min. 30 dní pred výstavbou inžinierskych sietí zasahujúcich do telesa cesty III/2427 podá žiadosť OÚ BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty. K žiadosti priložiť časť projektu stavby, ktorý sa týka zásahu do cesty,

stanovisko Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s., záväzné stanovisko okresného dopravného inšpektorátu a správny poplatok v zmysle platnej legislatívy.

2. Počas výstavby je nutné miesto obmedzenia cestnej premávky na ceste HI/2427 označiť dočasným dopravným značením, ktorého určenie použitia vydáva OÚ BB, odb. CD a PK. K žiadosti, podanej písomne min. 30 dní pred výstavbou, žiadateľ priloží projekt dopravného značenia a záväzné stanovisko okresného dopravného inšpektorátu a správcu cesty.

3. Ak obmedzenie cestnej premávky bude vyžadovať čiastočnú uzávierku cesty, stavebník požiada OÚ BB, odb. CD a PK o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty v dotknutom úseku, podanie žiadosti je spolplatnené správnym poplatkom v zmysle platnej legislatívy a príkladá sa k nej záväzné stanovisko okresného dopravného inšpektorátu a správcu cesty.

4. Počas výstavby nesmie byť na cestnom pozemku cesty 111/2427 skladovaný ani dočasne umiestnený stavebný materiál, stavebné stroje a iná technika. Prípadné poškodenie cestného telesa a súčasti cesty, ako aj znečistenie cesty pri výstavbe je povinný stavebník bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

**BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ ODDELENIE CESTNEJ SPRÁVY,  
Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica č. 08485/2021/ODDCS-2 23503/2021 z 9.6.2021**

Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja BBSK bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby:

**„8097-Hiadeľ-Medzibrod-22 kV prepoj 308 usek 216 a 382 usek 154“**

pre účely územného a stavebného konania.

Predložená projektová dokumentácia rieši:

50.1 - Vzdušné 22kV vedenie

50.2 - Káblové 22 kV vedenie

50.3 - Optochránička

Pre zabezpečenie spoľahlivej dodávky pre odberateľov na vedení č. 308 v obci Hiadeľ je potrebné vybudovať káblový prepoj medzi VN prípojkou z vedenia č. 308 v obci Hiadeľ a vedením č. 382 v obci Medzibrod. Na toto vedenie z Medzibrodu sa prepoja všetky trafostanice v obci Hiadeľ v prípade kalamitného výpadku elektrickej energie na vedení č. 308. Vedľa káblov bude uložená aj optochránička pre prepojenie ochrán a informačného systému medzi rozvodňami.

Líniová stavba bude v styku s cestou MI/2427, mimo sídelného útvaru mimo obce Hiadeľ. Križovanie cesty je navrhnuté bezrozkopávkovou metódou - pretláčaním pod vozovkou. V miestach križovania cesty budú uložené vodiče 22 kV v chráničke KSX-PE 160/9 a optochránička HDPE 40.

Pozemok pod cestou IM/2427, parcela č.: E-KN 851/1 k.ú. Hiadeľ nieje zapísaný v liste vlastníctva v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja.

Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s líniovou stavbou súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

O vyjadrenie k realizácii stavby - 8097-Hiadeľ-Medzibrod-22 kV prepoj 308 usek 216 a 382 usek 154, požiadajte správcu cesty, Banskobystrickú regionálnu správu ciest a.s., ktorý

stanoví podmienky križovania telesa cesty a uloženia vedenia z hľadiska jej ochrany a údržby. Podmienky stanovené správcou cesty žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a dodržať.

Trasa líniovej stavby bude vedená v ochrannom pásme cesty 111/2427, ktoré je 20 m po obidvoch stranách od osi vozovky cesty.

Križovanie cesty 111/2427 označené 0,15 značením trasy, požadujeme realizovať bezrozkopávkovou metódou - pretláčaním pod telesom vozovky, v hĺbke minimálne 1,2 m pod niveletou vozovky.

Montážne jamy požadujeme zhotoviť, mimo telesa cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 36 mesiacov od realizácie pretláčania.

Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Technickým spracovaním a umiestnením stavby sa nesmie ohroziť cesta IM/2427 vo vlastníctve BBSK, najmä narušením odtokových pomerov cestnej priekopy, odvádzaním vôd na cestný pozemok a obmedziť a sťažiť údržbu cesty, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby na vlastné náklady.

Stavebné práce na telese vozovky a v jej ochrannom pásme - je možné realizovať len na základe povolenia cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie cesty sa udelenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom cestnom pásme.

Príslušným cestným správnym orgánom pre cestu M1/2427 je Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.

Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.

Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty.

BBSK ako vlastník dotknutej cesty M1/2427 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastník vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia líniovej stavby.

Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník cesty M1/2427 požaduje, aby podmienky a požiadavky, ktoré stanovil vlastník cesty BBSK a správca cesty BBRSC a.s. boli uvedené v podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby.

**OKRESNÝ URAD BANSKÁ BYSTRICA, odbor krízového riadenia oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania č. OU-BB-OKR1 -2021 /015870-002 z 4.6.2021**

V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 444/2007 Z. z. a č. 399/2012 Z. z., Okresný úrad Banská Bystrica vydáva

**záväzné stanovisko )**

k projektu stavby „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154, k. ú. Hiadeľ, Medzibrod, (SSD, a. s.)“ z hľadiska civilnej ochrany.

**Identifikačné údaje stavby :**

Názov stavby: 8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek

154 Miesto stavby: k. ú. Hiadeľ, Medzibrod

Investor: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 10 Žilina

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie stavby „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154, k. ú. Hiadeľ, Medzibrod, (SSD, a. s.)“ pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie Okresný úrad Banská Bystrica dospel k záveru, že projektová dokumentácia rieši líniovú stavbu, vybudovanie káblového prepoja medzi VN prípojkou z vedenia č. 308 v obci Hiadeľ a vedením č. 382 v obci Medzibrod. Prepojenie bude realizované 22kV káblovým vedením uloženým v zemi. V celej trase uloženia káblového vedenia bude pripoložená optochránička HDPE-40. Na líniovú stavbu nie sú kladené žiadne požiadavky civilnej ochrany.

Okresný úrad Banská Bystrica s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu

„8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154, k. ú. Hiadeľ, Medzibrod, (SSD, a. s.)“

**S ú h l a s í b e z p r í p o m i e n o k**

**Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. L. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko č. OU-BB-PLO2-2021/021913-002 z 23.9.2021**

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ BB PLO“), ako orgán štátnej správy príslušný v zmysle ustanovení § 2 a § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 56 ods. ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), príslušný na konanie podľa § 60 ods. 2 písm. c) zákona o lesoch na základe doručenej žiadosti o vydanie záväzného stanoviska zo dňa 23.08. 2021 od spoločnosti Elektro-inžiniering, s.r.o., so sídlom Rakytovská cesta 130, 974 05 Banská Bystrica, ktorá zastupuje spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina na základe plnomocenstva č. Z-D-00041399/2014 zo dňa 13.08. 2014 dáva k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154“ na lesných pozemkoch uvedených v prílohe č. 1 v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o lesoch toto záväzné stanovisko:

OÚ BB PLO v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o lesoch súhlasí s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382

úsek 154" podľa predloženej projektovej dokumentácie od spoločnosti Elektro-inžiniering, s.r.o., so sídlom Rakytovská cesta 130, 974 05 Banská Bystrica a s obmedzením využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch o výmere 2470,2 m<sup>2</sup> podľa prílohy č. 1 tohto záväzného stanoviska za dodržania nasledovných podmienok:

1. požadujeme plne rešpektovať ustanovenia § 5 a ž § 10 a § 31 zákona o lesoch,
  2. požadujeme, aby stavebník nezasahoval do okolitých lesných pozemkov a nevyvážal na ne stavebný odpad,
  3. požadujeme, aby pri realizácii stavby nedošlo k obmedzovaniu využívania funkcií okolitých lesných pozemkov a narúšaniu celistvosti lesa,
  4. požadujeme výkop ryhy pre umiestnenie VN káblového vedenia uskutočniť ručne alebo kráčajúcim bagrom tak, aby sa minimalizoval negatívny dopad na lesnú pôdu,
  5. požadujeme trasu VN káblového vedenia viesť v trase podľa Sprievodnej a technickej správy k stavbe „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154",
  6. požadujeme viditeľne vyznačiť priebeh trasy VN káblového vedenia podľa Sprievodnej a technickej správy k stavbe „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154"
  7. vrchná vrstva pôdy o hrúbke 10 cm z vykopanej ryhy sa použije na jej spätné zasypanie a vyrovnanie okolitých terénnych nerovností,
  8. stavebnému povoleniu musí predchádzať nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí o :
  9. povolení výnimky zo zakázaných činností podľa § 31 ods. 6 zákona o lesoch na vykonanie terénnych úprav a narušeniu pôdneho krytu podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o lesoch a
  10. obmedzení využívania funkcií lesov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o lesoch na dobu životnosti elektrického zariadenia na lesných pozemkoch o výmere 2470,2 m<sup>2</sup> podľa náležitostí uvedených v § 7 ods. 2 zákona o lesoch a § 7 Vyhlášky MP SR č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov,
  9. investor spolu so žiadosťou o obmedzenie využívania funkcií lesov vydokladuje OÚ BB PLO „iné právo k pozemku" právoplatným územným rozhodnutím o umiestnení stavby,
- V rozhodnutí o obmedzení využívania bude udelený súhlas a podmienky na vykonanie mimoriadnej ťažby stromov a krov, ktoré zasahujú do ochranného pásma VN káblového vedenia (šírka 2,8 m). Dotknuté lesné pozemky sú uvedené v prílohe č. 1 tohto záväzného stanoviska.

Zámerom stavby „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154" je zabezpečenie spoľahlivej dodávky elektrickej energie pre odberateľov na vedení č. 308 v obci Hiadeľ pomocou osadenia zemného káblového prepoja 22kV spolu s optochráničkou medzi VN prípojkou z vedenia č. 308 v obci Hiadeľ a vedením č. 382 v obci Medzibrod.

K predmetnej stavbe sa súhlasne vyjadrili:

1. LESY SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, so sídlom Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča ako správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a obhospodarovateľ lesa dotknutých lesných pozemkov listom č. 12946/2021 zo dňa 07.05.2021,
2. Pozemkové spoločenstvo Hiadeľ, so sídlom Hiadeľ 68, 976 61 Hiadeľ ako vlastníak dotknutých lesných pozemkov listom zo dňa 17.06.2021,
3. Združenie urbariátu pozemkové spoločenstvo Medzibrod, so sídlom Námestie Hrdinov SNP 4, 976 96 Medzibrod ako vlastníak a obhospodarovateľ lesa dotknutých lesných pozemkov listom zo dňa 23.05.2021,
4. Obec Medzibrod, so sídlom Námestie Hrdinov SNP 1/1, 976 96 Medzibrod ako vlastníak dotknutých lesných pozemkov listom č. OCUS 2021/00110 zo dňa 01.07.2021,
5. Obec Hiadeľ, so sídlom Hiadeľ 68, 976 61 Hiadeľ ako vlastníak dotknutých lesných pozemkov listom č. 145/2021 zo dňa 12.04.2021.

6. OÚ BB PLO na základe hore uvedeného a vonkajšej obhliadky zo dňa 16.09. 2021 pristúpil k udeleniu súhlasného stanoviska.

7. Na udelenie tohto záväzného stanoviska v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o lesoch sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

**Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. L. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko č. OU-BB-PLO1-2021/021822-2 z 20.9.2021**

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán príslušný podľa § 2 a § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojitosti s § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon“ / súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „8097 - Hiadeľ - Medzibrod - 22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154“ v k. ú. Hiadeľ a Medzibrod na dotknutých poľnohospodárskych pozemkoch podľa projektovej dokumentácie.

Súčasne Vás upozorňujeme, že po vydaní územného rozhodnutia je potrebné predložiť tunajšiemu úradu žiadosť podľa zákona.

**Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica záväzné stanovisko č. OU-BB-OSZP3-2021/014903-003 z 11.6.2021**

Predložená projektová dokumentácia, ktorú vypracoval Elektro - inžiniering s.r.o. v mesiaci 12/2018 rieši pre žiadateľa Elektro - inžiniering s.r.o., Rakytovská cesta 30, 974 05 Banská Bystrica na parcelách podľa priloženej PD v k.ú. Medzibrod. Hiadeľ stavbu káblového prepoja medzi VN prípojkou z vedenia 308 v obci Hiadeľ a vedením č. 382 v obci Medzibrod. Pre zabezpečenie spoľahlivej dodávky pre odberateľov na vedení č.308 v obci Hiadeľ je potrebné vybudovať káblový prepoj medzi VN prípojkou z vedenia č.308 v obci Hiadeľ a vedením č.382 v obci Medzibrod. Spôsob prepojenia obidvoch vedení bol zvolený uložením 22kV káblového vedenia v celej trase do zeme. Vedľa káblov bude uložená aj optochránička pre prepojenie ochrán a informačného systému medzi rozvodňami. V prípade jedného 22kV vedenia v zemi a jednej optochráničky (vodorovná vzdialenosť 30cm od VN kábla) bude šírka pásu ochranného pásma 2,8m. Predmetná lokalita výstavby v k.ú. Medzibrod a Hiadeľ sa nachádza na území kde platí 2 stupeň územnej ochrany ( ochranné pásmo NAPANT) a zároveň na území európskeho významu Ďumbierske Tatry ( SKUEV0302) a chráneného vtáčieho územia Nízke Tatry (SKCHVU018). Plánovaná stavba zasahuje aj do územia PR Mačková. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie príslušný podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. a § 68 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 odst.1 písm. b, c ) zák. NR SR č. 543/2002 Z. z. ku konaniu na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu vydáva nasledovné záväzné stanovisko :

1. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
2. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu, ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zák. 543/2002 Z.z.).
3. Pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
4. Výkopy uskutočniť kráčajúcim bagrom alebo ručne v nasledovných úsekoch (podľa PD) - km 0,00-0,08 / km 0,25-0,45/ km 0,52-0,66 / km 1,60-1,95 / km 2,13-2,33 / km 2,41-2,49 / km 2,53-2,85 / km 2,94- 3,12

5. Trasu výkopu v území PR Mačková pred začatím prác vytýčiť za účasti pracovníka Správy NAPANT s určením úsekov, ktoré je potrebné kopať ručne.

6. Monitorovať výskyt invázných a invázne sa správajúcich druhov rastlín, najmä zlatobyľ kanadská (*Solidago canadensis*), netýkavka žliazkatá (*Impatiens glandulifera*), pohánkovec japonský (*Faloplia japonica*) a iné ; ak sa takéto rastliny vyskytnú na dotknutom pozemku počas prác, je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch resp. odkopávkach odvieť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu invázných druhov rastlín.

7. Pohyb mechanizmov obmedziť len na stavebné parcely. Mechanizmy nesmú deštruovať vegetačný kryt ich okolia. Je potrebné zabrániť vzniku koľají hlbších ako 30 cm a to aj v rámci stavebných pozemkov.

8. Stroje a mechanizmy používané počas realizácie stavby ako aj užívanie stavby používať len v dobrom stavebno-technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prostredie.

9. Zariadenie staveniska ako aj stavebný materiál umiestňovať len na stavebných parcelách, resp. spevnených plochách.

13/ Dodržať vyjadrenia a stanoviská správcov sietí:

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, vyjadrenie č. 0551/2021-102.2-001 zo dňa 27.1.2021**

Listom z dňa 20.01.2021 ste požiadali Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Banská Bystrica o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie na stavbu „8097-Hiadeľ-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154“ budovanú v k.ú. Hiadeľ a Medzibrod. K žiadosti bola priložená dokumentácia pre stavebné povolenie.

V žiadosti je uvedené, že existujúce potrubie bolo vytýčené a paralelná trasa kábla navrhnutá tak aby nezasahovala do ochranného pásma ani vecného bremena verejného vodovodu.

Popis stavby:

Stavba sa člení na 3 stavebné

objekty: SO 01 Vzdušné 22 kV

vedenie SO 02 Káblové 22 kV

vedenie SO 03 Optochránička

V žiadosti je uvedené, že existujúce potrubie bolo vytýčené a paralelná trasa kábla navrhnutá tak aby nezasahovala do ochranného pásma ani vecného bremena verejného vodovodu.

Trasa kábla križuje existujúci verejný vodovod.

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. dáva k Vašej žiadosti nasledujúce stanovisko:**

V blízkosti riešenej lokality sa nachádzajú inžinierske siete vo vlastníctve StVS, a.s., ktoré boli v teréne vytýčené. Práce požadujeme vykonávať mimo ochranných pásiem verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zamedziť vykonávaniu činností v OP definovaných zákonom č.442/2002 Z.z. V prípade, križovanie navrhovaných potrubí s verejným vodovodom a kanalizáciou požadujeme dodržať minimálne vzdialenosti v zmysle platnej STN. Pri úpravách povrchov nesmie dôjsť k zmene krytia existujúcich inžinierskych sietí.

Z hľadiska ochrany inžinierskych sietí sa vyjadruje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Požadujeme rešpektovať všetky podmienky vyplývajúce z ich vyjadrenia.

V prípade splnenia uvedených podmienok súhlasíme s vydaním územného a stavebného povolenia. Toto vyjadrenie platí dva roky od dátumu jeho vydania.

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie č. 6612100818 zo dňa 19.1.2021

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom

záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát elektronickej forme nezbujuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

**SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava značky TD/NS/0083/2021/SI  
zo dňa 26.1.2021 podmienok:**

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

**Záujmové územie: Obec: Hriadel', Medzibrod, k.ú.: Hriadel', Medzibrod, líniová stavba – v rozsahu predloženej PD**

**Stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina**

**Názov stavby: 8097-Hriadel'-Medzibrod-22kV prepoj 308 úsek 216 a 382 úsek 154**

**Spracovateľ PD: Ing. Šuster**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **SÚHLASÍ** s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

**VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: [peter.tkac@spp-distribucia.sk](mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme
- plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,
- **poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu**
- všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa **n e v y j a d r u j e m e**.

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu navrhovanej stavby je zároveň aj súhlasným stanoviskom pre územné konanie o umiestnení navrhovanej stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.

14/ Dodržať podmienky súhlasov vlastníkov pozemkov, pripomienky a vyjadrenia účastníkov konania:

Požiadavky dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote

bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzná aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Toto rozhodnutie podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Navrhovateľ uhradí správny poplatok podľa zák.č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch položka 59 písm. a) bod 2. v sume 100, Eur v pokladni Obce Medzibrod.

#### **Odôvodnenie:**

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., ul. Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Elektro-inžiniering, s.r.o., Rakytovská cesta 130, 974 05 Banská Bystrica podal dňa 11.2.2022 návrh na územné rozhodnutie o umiestnení stavby „ 8097- Hiadel'-Medzibrod – 22Kvprepoj 308 úsek 216 a 382 usek 154“, katastrálne územie Hiadel' a Medzibrod.

Stavebný úrad obec Medzibrod oznámením č. OCUS2022/00052/VS zo dňa 16.2.2022 oznámil začatie územného konania a nariadil ústne konanie s miestnym zisťovaním na dňa 8.3.2022, formou Verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená dňa 16.2.2022 a zvesená dňa 9.3.2022.

Obec Medzibrod ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Obec Medzibrod ako príslušný stavebný úrad posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený Územný plán obce Medzibrod a umiestnenie stavby je v jeho súlade..

Účastníci konania nenamietali, že umiestňovanou stavbou budú dotknuté ich práva doložené sú súhlasy vlastníkov pozemkov na , ktorých stavba bude umiestnená.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ nemá vo vlastníctve pozemky ku všetkým pozemkom, na ktorých by mohla byť stavba umiestnená, ale má súhlasy vlastníkov pozemkov.

#### **Poučenie:**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbore výstavby a bytovej politiky prostredníctvom Obecného úradu v Medzibrode.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom podľa § 177 až § 193 Zák. č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v aktuálnom znení, až po vyčerpaní

riadneho opravneho prostriedku - podania odvolania.

Priloha: Situačný výkres v mierke 1 : 7000



Ing. Pavol Svetlík  
starosta obce

Toto rozhodnutia sa oznamuje podľa § 42 odst.2 stavebného zákona Verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 na úradnej tabuli Obce Medzibrod a Hiadeľ a súčasne zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

**Doručuje sa:**

1. Obec Medzibrod, Nám. Hrdinov SNP č.1, 976 96 Medzibrod
2. Obec Hiadeľ, 976 61 Hiadeľ č. 68
3. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO36 442 151
4. Elektro-inžiniering, s.r.o., Rakytovská cesta 130, 974 05 Banská Bystrica, Slovakia

**Dotknutým orgánom a správcom IS :**

1. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
3. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 50 Banská Bystrica
5. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. E. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. E. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. E. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, odd. civilnej ochrany a krízového plánovania, Nám. E. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
9. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica
10. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
11. Slovak Telekom. a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. StVPS a.s., Partizánska c.5, 974 01 Banská Bystrica
14. StVS, a.s., Partizánska c. 5, 974 01 Banská Bystrica
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska c. 69, 974 98 Banská Bystrica

Vyvesené dňa : 16.3.2022

Zvesené dňa: 11.4.2022

Vyvesení dňa: 19.4.2022

zvesení dňa:


0755  
MĚSTO MEDZIBŮŽ  
Nám. Hrdinův 31  
00313 581 ☎ 04718 4955

.....  
odtlačok pečiatky obce  
a podpis oprávnenej osoby

0755  
MĚSTO MEDZIBŮŽ  
Nám. Hrdinův 31  
00313 581 ☎ 04718 4955

.....  
odtlačok pečiatky obce  
a podpis oprávnenej osoby



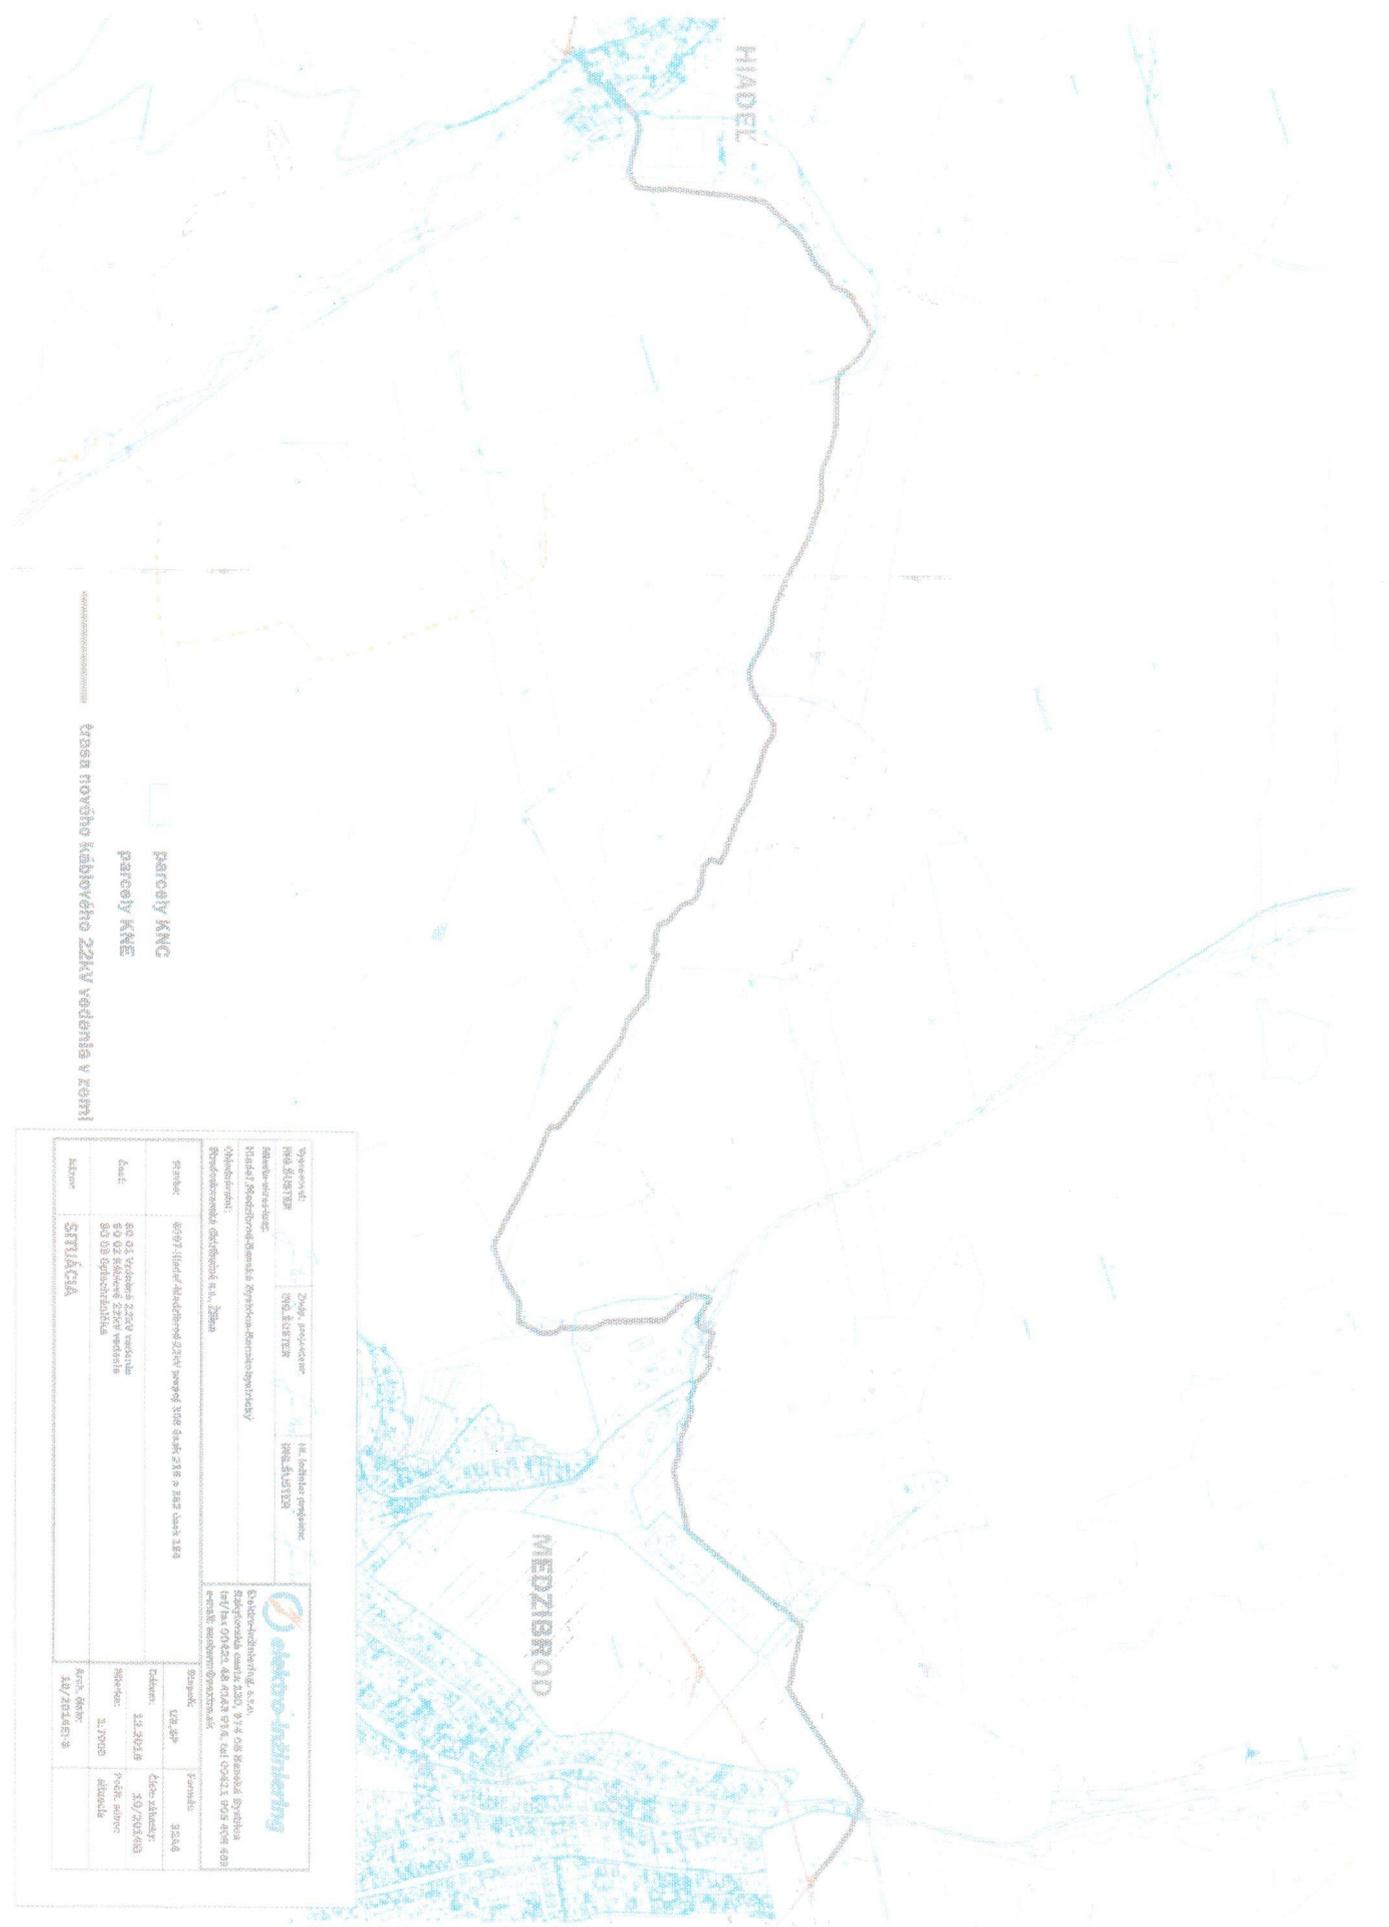

parcely KNC  
parcely KNE  
trasa nového káblového 22kV vedenia v rozmi

Vypracoval: <b>REKLAUTIER</b>	Zadal projektant: <b>REKLAUTIER</b>	Na ktorého požiadanie: <b>REKLAUTIER</b>
Objaviteľ: <b>REKLAUTIER</b>	Projektant: <b>REKLAUTIER</b>	Stavitel: <b>REKLAUTIER</b>
Projekt: <b>0107/11001/11001/22kV napájaj 300 dom. 218 a 130 dom. 1180</b>		
Účel: <b>80 01 Územná 22kV napájaj 80 02 Káblové 22kV vedenia 80 09 Spoločná územná</b>		
Miesto: <b>SITŤÁČKA</b>		
Projektant: <b>elektron-mlhary</b> Elektron-mlhary, s.r.o. Bratislava, ul. Ľ. Štúra 10, 821 05 Bratislava, Slovensko IČO: 47131370, DIČ: SK2120929093, IČZ: 5093 909 489		
Projektant: <b>elektron-mlhary</b>	Stavitel: <b>URA, s.p.</b>	Projekt: <b>22kV</b>
Datum: <b>12.2024</b>	Číslo výkresu: <b>10/2024/03</b>	Miesto: <b>Prešov, sítnica</b>
Miesto: <b>11/2024/03</b>	Číslo výkresu: <b>10/2024/03</b>	Miesto: <b>Prešov, sítnica</b>